



**Information och
anläggningsspecifika regler**

Flintrännans fjärrvärmecentral – FFC

Adress

Utögatan 7, 211 24 Malmö

Telefonnummer

Driftledningscentralen (DLC) 040-25 67 50

Kontrollrum FFC 040-25 65 60

Vakt HVK 0703-80 59 34

Anläggningsansvarig, Rikard Johansson 070-691 59 62


e.on

De största riskerna

Flintrännans fjärrvärmecentral – FFC

- Trafik: bränslegården
- Fall från stege under 2 meter
- Personal får kemikalier på sig i samband med lossning:
Lut, Ammoniak, Polymer och Diesel
- Rasrisk stockar
- Inandning av skadliga, gaser, damm, partiklar:
Utsätts för CO

Lokaliseringsplan

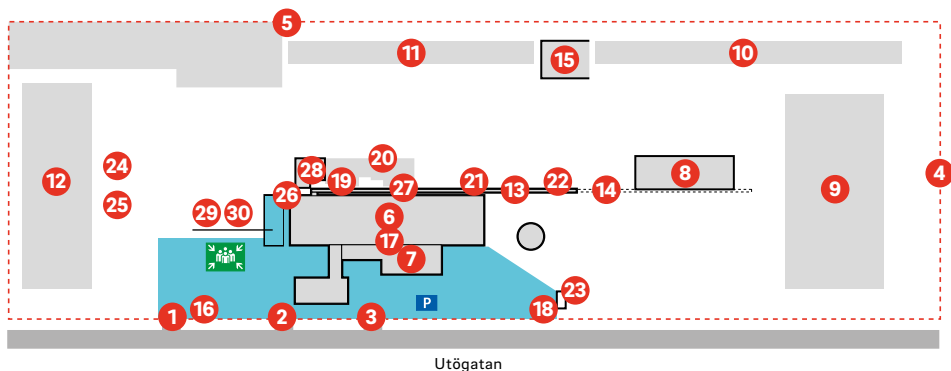

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 Grind 1 | 17 Farligt avfall (LOTS) |
| 2 Grind 2 (Infart bränsle) | 18 Förvaring gasflaskor |
| 3 Grind 3 (Huvudgrind) | 19 Ammoniak-container |
| 4 Grind mot CMP (Låst med hänglås) | 20 Uppställningsplats askcontainer |
| 5 Gånggrind | 21 Dammsugarcontainer |
| 6 Pannhus | 22 Skrotcontainer magnetavskiljare |
| 7 Ställverk | 23 Sedimenteringsbassäng |
| 8 Bränsleinmatning | 24 Geometrihåll |
| 9 Bränsleupplag | 25 Geometrihåll |
| 10 Bränsleupplag | 26 Bränslevåg |
| 11 Bränsleupplag | 27 Gasolskåp |
| 12 Bränsleupplag | 28 Nödstopp ask – kedjetransportör på plattform |
| 13 Bränsletransportör | 29 Förråd/WC (plan 1) |
| 14 Bränsletransportör (kulvert) | 30 Kontrollrum (plan 2) |
| 15 Flishus | ■ PPE-fri zon |
| 16 Avfall (brännbart, icke brännbart) | |

Lokaliseringsplaner finns i kontrollrummet och på väggen innanför kontorsentrén.

Återsamlingsplats

Återsamling vid utrymning sker på **parkeringsplatsen åt söder**.

Hantering av skalskydd

Larma av: Tryck A, lägg mot kort, slå kod.

Larma på: Tryck B, lägg mot kort, slå kod.

3 ställe att larma av/på

- **Vid körgrind**, hanterar yttre skalskydd (kameror).
- **Kontors Entré**, hanterar kontor/pannhus och förråd under kontrollrum.
- **Kontrollrum vån 2**, hanterar kontrollrum.

OBS! Även om det finns Bränsletransporter inne på området så skall man larma på om man är siste person, bränsletransporterna hanteras via en timer på skalskyddet.

Närvarokontroll och larm


Alla personer som skall vistas på anläggningen skall registrera sig med passerkort vid någon av grind 1 eller 3, detta gäller både vid in och ut passage. Närvaron registreras på TV skärm i kontorsentrén. Här görs också kontrollen om man är siste person som lämnar anläggningen, vilket innebär att man skall larma på anläggningen (se Hantering av skalskydd).

Brandlarm och utrymningslarm har vit/röd blixtljus och har ljudsignal.

På maskiner som startar automatiskt som bränsletransportband, flyg askutmatning och botten askutmatning sitter det orange blixtljus och så ljuder en signal. Detta är en varningssignal och kräver ingen utrymning!

Personlig skyddsutrustning – PPE

Obligatoriskt **Medtages**
– används vid behov

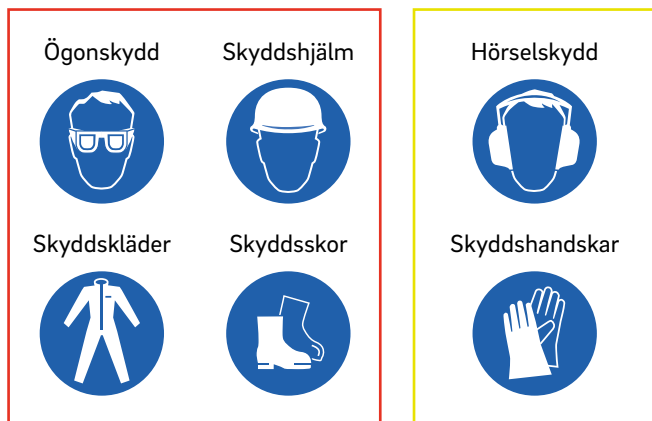

Utomhus och inget jobb som skall utföras:

- Skyddshjälm
- Skyddsskor
- Skyddsglasögon
- Varselväst EN 471 klass 2

Utomhus och jobb som skall utföras:

- Full PPE enligt E.ON Värmes regler.

Ytterligare personlig skyddsutrustning kan krävas beroende på riskbedömning.

PPE-fritt område är blåmarkerat område på lokaliseringsplanen.

(parkeringsplats, kontorsdel, kontrollrum, grov entré till våg)

Inomhus i anläggningen krävs följande:

- Full PPE enligt E.ON Värmes regler.

Ytterligare personlig skyddsutrustning kan krävas beroende på riskbedömning.

Avfallshantering

- **Kemikaliebehållare** ska märkas med innehåll och placeras i LOTS-behållare inomhus.

Övrigt avfall slängs i container vid parkeringsplats (grind 1).

- Brännbart
- Icke brännbart
- Fasta oljeprodukter (uppsamlat med saneringsmedel).

OBS! Metallsrot slängs i container vid transportbandet.

Kemikalier och gasflaskor

Gasflaskor förvaras i avsatt gallarskåp vid parkeringsplatsen (grind 3) under icke ordinarie arbetstid.

Första hjälpen

- **Första hjälpen** finns flera ställen i anläggningen.
- **Hjärtstartare** finns på kontoret. All E.ON-personal ska vara utbildade i första hjälpen och HLR.

På FFC gäller

- Fotoförbud
- Alkohol- och drogförbud.
- Rökning är endast tillåten utanför entrén till kontoret.



Personalutrymmen

- **Omklädningsrum** finns i kontorsbyggnaden.
- **Lunchrum** finns i kontorsbyggnaden.
- **Toaletter** finns i kontorsbyggnaden.

Övrigt

- Tillstånd för att köra truck och travers samt lift utfärdas av E.ON. Detta erhålles efter uppvisande av utbildningsbevis hos vakten.
- För att få befinna sig på anläggningen krävs godkända utbildningar i SSG Entré och lokal utbildning. Saknas dessa krävs en ledsagare som har utbildningarna.
- OBS! Halkbekämpning vid vinterväglag sker endast inom PPE fri zon (blå markerat område på lokaliseringsplan).
- Hissen får bara användas som varuhiss!
OBS! Risk för kolmonoxid förgiftning vid drift av anläggningen om person fastnar i hissen!
- Personburen CO mätare:
Skall användas vid vistelse i Pannhallen då anläggningen är i drift.

Hos E.ON gäller Safety FIRST

Vi kompromissar aldrig med säkerhetsåtgärder, beteende eller arbetsvillkor. Allt arbete måste utföras på ett säkert sätt.

Innan du utför ett arbete krävs

- Arbetstillstånd, utfärdas i kontrollrum
- Egen skriftlig riskbedömning
- Bryt och lås

Alla tillbud skall rapporteras till din kontaktperson på E.ON.

Vid olycka kontakta SOS, 112

**Alla ansvarar
för att avbryta
arbeten som
känns osäkra!**

E.ON Energilösningar AB

Asset Management Malmö (AMM)

205 09 Malmö

Tel 040-25 50 00

eon.se

Rev. 2.0 Giltig från 2021-04