
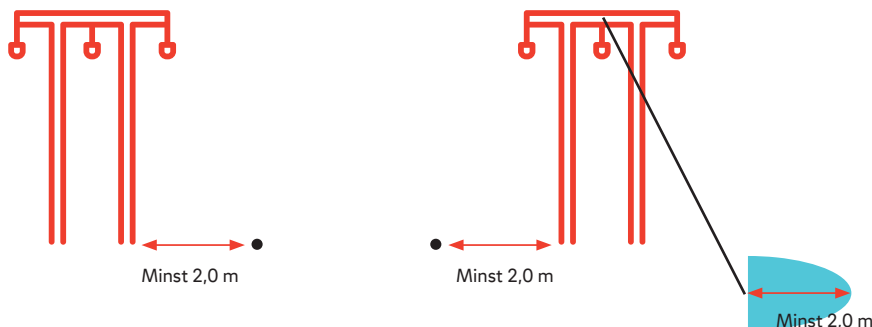


Vilka avstånd gäller vid kabeldragning?

När andra bolag behöver förlägga kabel i närheten av E.ONs befintliga jordkabel eller luftledningar ska det ske i samråd med E.ON, om hur förläggningen planeras utföras och de risker som finns vid förläggningen.

Eftersom förläggande personal kan utsättas för arbetsmiljörisker eller riskerar att skada våra kablar och jordlinor, är det viktigt att riktlinjerna i detta dokument följs. Avståndet mellan befintlig elkabel ägd av E.ON och tillkommande kabel eller rör ska vara minst 0,5 meter i sidled. Om inte detta avstånd kan hållas ska separat överenskommelse göras med E.ON i varje enskilt fall. För att göra den här typen av kabelförläggning krävs det att kabelvisning utförs innan schaktning påbörjas. Observera att detta är minimiavståndet. Om möjligt bör avstånden vara så stora att respektive ledningsägare obehindrat kan gräva fram sin ledning utan att riskera att skada den andra anläggningen.

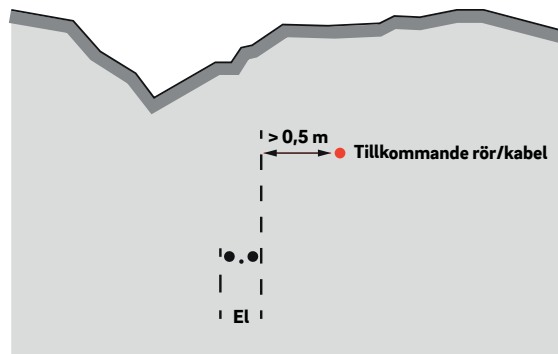

Vid förläggning i ledningsgata ska kabel eller rör placeras minst två meter från närmaste anläggningsdel (gäller både stolpar och stag).

För mer information om sambyggnad och samförläggning hänvisar vi till Svensk Energis kostnadskatalog som antingen går att ladda ner eller att beställa på svenskenergi.se (artikelnummer 30159). Du kan alltid kontakta oss om du frågor om kabel/ledningsvisning på **0771-22 24 24**.